




DULUX LED F EM




DULUX LED F EM is suitable for 2G10 base: Electromagnetic Ballast (CCG) and AC mains.
Not for use with ECG*

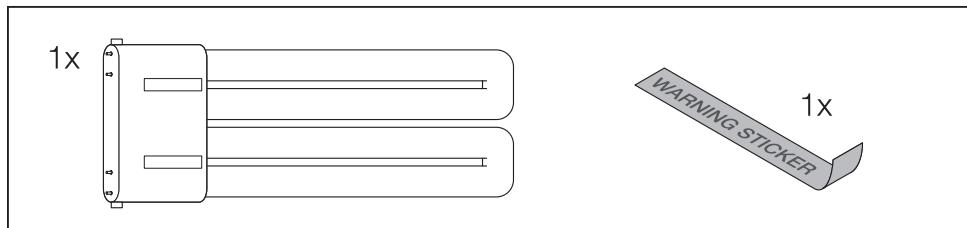

	Replacement of conventional compact fluorescent lamp 1)	Ambient temperature 2) (Ta)	Storage temperature 3) (Ts)
DULUX LED F18 EM 8W 2G10	18W	-20°C ... 45°C	-20°C ... 80°C
DULUX LED F24 EM 12W 2G10	24W		
DULUX LED F36 EM 20W 2G10	36W		

RETROFIT

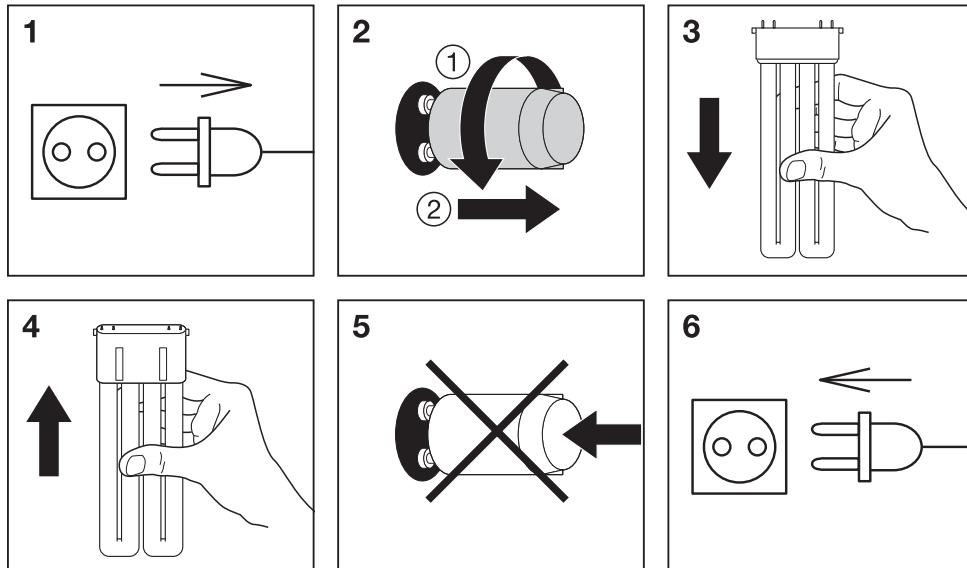


#35346

black


score dimension 148 x 210 mm




DULUX LED F EM





Instructions on AC mains 220-240V (without ballast)

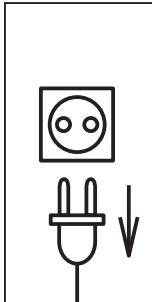

DULUX LED F EM 1 lamp AC mains connection



DULUX LED F EM 2 lamps AC mains connection

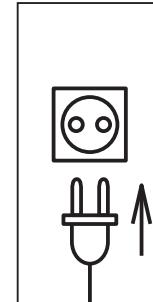

The fixtures electrical circuit/wiring has been modified and can now no longer operate traditional DULUX lamps. Use only with approved LEDVANCE DULUX LED. Please mark luminaire with a warning sticker included in the LED tube packaging. 4)

GB *DULUX LED F EM is suitable for 2G10 base: Electromagnetic Ballast (CCG) and AC mains. Not for use with ECG

DE *DULUX LED F EM ist für die 2G10-Basis geeignet: elektromagnetisches Vorschaltgerät (KVG) und Wechselstromnetz. Keine Verwendung mit EVG.

F *DULUX LED F EM est adapté pour la base 2G10 : Ballast électromagnétique (CCG) et secteur AC. Ne pas utiliser avec une source lumineuse ECG.

I *DULUX LED F EM è adatto per base 2G10: alimentatore elettromagnetico (CCG) e rete CA. Non utilizzare con alimentatore elettronico (ECG).

E *DULUX LED F EM es adecuada para la base 2G10: Balasto electromagnético (CCG) y red de CA. No debe usarse con ECG.

P *O DULUX LED F EM é adequado para base 2G10: balastro eletromagnético (CCG) e alimentação CA. Não para utilização com ECG.

GR *Ο λαμπτήρας DULUX LED F EM είναι κατάλληλος για βάση 2G10: Ηλεκτρομαγνητικός σταθεροποιητής (CCG) και δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος. Να μη χρησιμοποιείται με ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου λαμπτήρων.

S *DULUX LED F EM är lämplig för 2G10-bas: elektromagnetisk Ballast (CCG) och växelströmsnät. Ej för användning med EKG.

FI *DULUX LED F EM sopii lampun 2G10-kantaan: sähkömagneettinen virranrajoitin (CCG) ja vaihtovirta. Ei soveltu käytettäväksi EKG: n kanssa.

N *DULUX LED F EM er egnet for 2G10-base: Elektromagnetisk ballast (CCG) og vekselstrøm. Ikke til bruk med EKG. *

DK *DULUX LED F EM er velegnet til 2G10 base: Elektromagnetisk Ballast (CCG) og vekselstrøm. Må ikke anvendes med ECG.

CZ *Světelný zdroj DULUX LED F EM je vhodný pro patici 2G10: Elektromagnetický předráždák (CCG) a síť střídavého proudu. Není určen pro použití s ECG.

RU *Лампа DULUX LED F EM используется с цоколем 2G10: требуется электромагнитный дроссель (ПРА из меди) и сеть переменного тока. Не предназначено для использования с электронными ПРА.

HU *A DULUX LED F EM alkalmas 2G10 aljzathoz: elektromágneses elöttet (CCG) és váltóáramú hálózat. ECG-vel nem használható.

2

PL *DULUX LED F EM nadaje się do podstawy 2G10: statecznik elektromagnetyczny (CCG) i sieć prądu przemiennego. Nie nadaje się do użytku z ECG.

SK *DULUX LED F EM je vhodný pre základňu 2G10: Elektromagnetický predráždák (CCG) a sieť striedavého prúdu. Nepoužívať s EKG.

SL *DULUX LED F EM je primeren za podnožje 2G10: Elektromagnetna predstikalna naprava (CCG) in omrežje izmeničnega toka. Ni za uporabo z EKG-jem.

TR *DULUX LED F EM 2G10 taban için uygundur: Elektromanyetik Balast (CCG) ve AC şebeke. EKG ile kullanıma uygun değildir.

HR *Proizvod DULUX LED F EM je prikidan za bazu 2G10: elektromagnetska prigušnica (CCG) i mreža izmjenične struje. Nije za primjenu s elektroničkom upravljačkom opremom (ECG).

RO *DULUX LED F EM este potrivit pentru baza 2G10: balast electromagnetic (CCG) și rețea de curent alternativ. A nu se utilizează cu ECG.

BE *Лампата DULUX LED F EM е подходяща за основа 2G10: електромагнитен баласт (CCG) и променливотоково захранване. Да не се използва с ЕКГ.

ES *DULUX LED F EM sobib 2G10-sokliga: elektromagnetiline liiteseadis (CCG) ja vahelduvvoooluvõrk. Ei ole ette nähtud kasutamiseks koos ECG-liiteseadisega.

LT *DULUX LED F EM tinka 2G10 pagrindui: elektromagnetinis balastas (CCG) ir kintamosios srovės tinklas. Netinka naudoti su ECG.

LV *DULUX LED F EM ir piemērots 2G10 bāzei: elektromagnētiskais balasts (CCG) un maiņstrāvas tīkls. Nav paredzēts lietošanai ar ECG.

SRB *DULUX LED F EM je pogodan za bazu 2G10: Elektromagneti balast (CCG) i izvor naizmjenične struje. Nije za upotrebu sa EKG-om.


UA *Лампа DULUX LED F EM підходить для цоколю 2G10: електромагнітний баласт (CCG) і мережа змінного струму. Не для використання з ЕКТ.

KZ *DULUX LED F EM 2G10 негизне жарамды: Электромагниттік балласт (ЭМПРА) және айнымалы ток желісі. ЭПРА-мен қолдануға болмайды.





DULUX LED F EM



④ Luminous flux will change in dependency of used ballast. This lamp is designed for general lighting service (excluding for example explosive atmospheres). This lamp may not be suitable for use in all applications where a traditional compact fluorescent lamp has been used. The temperature range of this lamp is more restricted. Tc point and Tc temperature are marked directly on the lamp. In case of multi-lamp luminaires application measure tc temperature of all installed lamps. Please use a flexible thermosensor (e.g. "Type K") and fix it on the tc point. LED lamps operated above tc can lead to premature aging and failure of the devices. In cases of doubt regarding the suitability of the application the manufacturer of this lamp should be consulted. For AC mains application please add fuse in circuit. 1) Replacement of conventional compact fluorescent lamp. 2) Ambient temperature. 3) Storage temperature. 4) The fixtures electrical circuit/wiring has been modified and can now no longer operate traditional DULUX lamps. Use only with approved LEDVANCE DULUX LED. Please mark luminaire with a warning sticker included in the LED tube packaging. 5) Lamp to be used in dry conditions or in a luminaire that provides protection. 6) Lamp suitable for 50Hz or 60Hz operation. 7) Lamp not suitable for emergency operation. 8) Dimming not allowed.

⑤ Der Lichtstrom verändert sich je nach verwendetem Vorschaltgerät. Diese Lampe ist für generelle Lichtanwendungen vorgesehen (ausgeschlossen sind beispielsweise explosionsgefährdete Bereiche). Diese Lampe ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet, in denen eine herkömmliche Kompakteuchtstofflampe verwendet wurde. Der Temperaturbereich dieser Lampe ist stärker begrenzt. Der Tc-Punkt und die Tc-Temperatur sind direkt an der Lampe gekennzeichnet. Messen Sie im Falle von mehrflammigen Leuchten die Tc Temperatur aller installierten Lampen. Verwenden Sie einen flexiblen Thermosensor (z. B. „Typ K“) und befestigen Sie ihn am Tc Punkt. Der Betrieb der LED-Lampen über dem oben genannten Tc kann zu frühzeitigem Altern und Defekten der Vorrichtungen führen. Bei Zweifeln bezüglich der Eignung der Anwendung sollte der Hersteller dieser Lampe konsultiert werden. Beim Einsatz in einem Wechselstromnetz bitte eine Sicherung zum Stromkreis hinzufügen. 1) Austausch einer herkömmlichen Kompakteuchtstofflampe. 2) Umgebungstemperatur. 3) Lagertemperatur. 4) Der Stromkreis/die Verkabelung der Leuchten wurde verändert und kann nun nicht mehr mit herkömmlichen DULUX-Lampen betrieben werden. Nur mit zugelassener LEDVANCE DULUX LED verwenden. Bitte markieren Sie die Leuchte mit einem Warnaufkleber, der in der LED-Tubenverpackung enthalten ist. 5) Lampe zur Verwendung unter trockenen Bedingungen oder in einer entsprechend geschützten Leuchte. 6) Lampe ist für den Betrieb an 50Hz oder 60Hz geeignet. 7) Lampe ist nicht geeignet für den Notbeleuchtungsbetrieb. 8) Dimmen nicht erlaubt.

⑥ Le flux lumineux changera en fonction du ballast utilisé. Ce dispositif est conçu pour un service d'éclairage général (en dehors par exemple des atmosphères explosives). Il se peut que cette lampe ne convienne pas pour toutes les applications dans lesquelles une lampe fluocompacte est utilisée. La fourchette de température de cette lampe est plus limitée. Le point Tc et la température Tc sont indiqués directement sur la source lumineuse. Dans le cas d'une utilisation dans un luminaire à plusieurs ampoules, mesurer la température Tc de toutes les ampoules installées. Veuillez utiliser une sonde de température flexible (par ex. de type K) et la fixer au point de Tc. Si les ampoules à LED fonctionnent à une température supérieure à Tc, les dispositifs sont susceptibles de subir un vieillissement prématré et des dysfonctionnements. 1) Remplacement d'une

3


source lumineuse fluorescente compacte classique. 2) Température ambiante. 3) Température de stockage. 4) Le circuit électrique/câblage des luminaires a été modifié et ne peut plus accueillir les lampes DULUX traditionnelles. Utiliser uniquement avec la DULUX LED LEDVANCE approuvée. Veuillez apposer l'autocollant d'avertissement inclus dans l'emballage du tube LED sur le luminaire. 5) Lampe à utiliser dans un endroit sec ou sur un luminaire avec protection. 6) L'ampoule convient pour 50Hz ou 60Hz. 7) L'ampoule ne convient pas à un fonctionnement d'extrême urgence. 8) Sans gradation.

⑦ Il flusso luminoso varia a seconda dell'alimentatore utilizzato. Questa lampada è stata progettata per l'illuminazione generale (sono escluse ad esempio le atmosfere esplosive). Questa lampada potrebbe non essere idonea per l'uso in tutte le applicazioni in cui è stata usata una lampadina fluorescente compatta tradizionale. Il campo di temperatura di questa lampada è più limitato. Il punto Tc e la temperatura Tc sono indicati direttamente sulla lampada. Nel caso di applicazione in un impianto di illuminazione con più lampadine, misurare la temperatura Tc per tutte le lampadine installate. Usare un termosensore flessibile (ad es. "Tipo K") e fissarlo sul punto Tc. Le lampadine LED operate al di sopra di Tc possono portare a un invecchiamento precoce e al malfunzionamento dei dispositivi. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, consultare il produttore della lampada. Per l'applicazione di rete CA, aggiungere il fusibile nel circuito. 1) Sostituzione della lampada fluorescente compatta convenzionale. 2) Temperatura ambiente. 3) Temperatura di stoccaggio. 4) Il circuito elettrico/cablaggio degli apparecchi è stato modificato e ora non può più far funzionare le tradizionali lampade DULUX. Utilizzare solo con LED DULUX approvati. Contrassegnare l'apparecchio con un adesivo di avvertenza incluso nella confezione del tubo LED. 5) Lampada da utilizzarsi in ambienti asciutti, oppure protetta all'interno di un apparecchio di illuminazione. 6) Lampada adatta per il funzionamento a 50Hz o a 60Hz. 7) Lampada non adatta per il funzionamento di emergenza. 8) Dimmeraggio non consentito.

⑧ El flujo luminoso cambiará en función del balasto utilizado. Esta lámpara ha sido diseñada para la iluminación general (excluyendo, por ejemplo, atmósferas explosivas). Es posible que la lámpara no sea adecuada para usar en todas las aplicaciones en las que se han usado tradicionalmente las lámparas fluorescentes compactas. El rango de temperatura de esta lámpara está más limitado. El punto Tc y la temperatura Tc están marcados directamente en la lámpara. En caso de aplicación de luminaria con múltiples lámparas, mida la temperatura Tc de todas las lámparas instaladas. Utilice un termosensor flexible (por ejemplo, "Tipo K") y fíjelo en el punto Tc. Las lámparas LED que funcionan por encima del Tc pueden conducir a un envejecimiento prematuro y fallo de los dispositivos. En caso de dudas respecto a si la aplicación es apropiada, consultar al fabricante de esta lámpara. Si se utiliza la red de CA, debe añadirse un fusible al circuito. 1) Reemplazo de la lámpara fluorescente compacta convencional. 2) Temperatura ambiente. 3) Temperatura de almacenamiento. 4) El circuito eléctrico/cableado de la luminaria ha sido modificado y ya no puede operar lámparas DULUX tradicionales. Utilicela únicamente con el LED DULUX LEDVANCE aprobado. Marque la luminaria con la pegatina de advertencia incluida en el embalaje del tubo LED. 5) La lámpara deberá utilizarse en ambientes secos o en una luminaria que le ofrezca protección. 6) Lámpara apta para el funcionamiento a 50Hz o 60Hz. 7) La lámpara no es apta para el funcionamiento de emergencia. 8) No se permite regular.



DULUX LED F EM



(P) O fluxo luminoso varia consoante o balasto utilizado. Esta lâmpada foi concebida para utilização na iluminação geral (excluído, por exemplo, atmosferas potencialmente explosivas). Esta lâmpada pode não ser adequada para utilização em todas as aplicações onde uma lâmpada fluorescente compacta tradicional tenha sido usada. Os limites de temperatura desta lâmpada são mais restritos. O ponto Tc e a temperatura Tc estão marcados diretamente na lâmpada. No caso da aplicação de luminárias multilâmpadas, medir a temperatura no ponto Tc de todas as lâmpadas instaladas. Utilizar um termosensor flexível (por exemplo, "Tipo K") e fixá-lo no ponto Tc. As lâmpadas LED que funcionam acima do Tc podem levar ao desgaste prematuro e à falha dos dispositivos. Em caso de dúvidas relativamente à adequação da aplicação, deve consultar-se o fabricante desta lâmpada. Para aplicação em alimentação de rede CA, adicionar fusível ao circuito. 1) Substituição de lâmpada fluorescente compacta convencional. 2) Temperatura ambiente. 3) Temperatura de armazenamento. 4) O circuito elétrico/fiação da luminária foi modificado e já não é compatível com lâmpadas DULUX tradicionais. Utilizar apenas com LED DULUX DULUX aprovados. Marque a luminária com o autocolante de aviso incluído na embalagem do tubo LED. 5) A lâmpada deve ser utilizada num ambiente seco, ou num candeeiro que ofereça esta proteção. 6) Lâmpada apropriada para funcionamento a 50 Hz ou 60 Hz. 7) Lâmpada não apropriada para funcionamento a alta emergência. 8) Não é permitida a regulação da intensidade.

(GR) Η ροή του φωτισμού θα μεταβάλλεται ανάλογα με το έραμα που χρησιμοποιείται. Ο λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί για γενικό φωτισμό (εκτός από εκρήξιμη ατμόσφαιρα παραδείγματος). Αυτός ο λαμπτήρας μπορεί να μην είναι κατάλληλος για χρήση σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται παραδοσιακός λαμπτήρας φθορισμού μικρού μεγέθους. Το εύρος θερμοκρασίας αυτής της λυχνίας είναι περισσότερο πειριοδισμένο. Το σημείο Τc και η θερμοκρασία Τα αναγράφονται απευθείας επάνω στον λαμπτήρα. Σε περίπτωση φωτιστικού σώματος με περισσότερους από έναν λαμπτήρα, μετρήστε τη θερμοκρασία Tc όλων των εγκατεστημένων λαμπτήρων. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε έναν εύκαμπτο θερμικό αισθητήρα (π.χ. «Τύπου K») και να τον στερεώστε πάνω στο σημείο Tc. Η λειτουργία λαμπτήρων LED πάνω από τη θερμοκρασία Tc μπορεί να δηγήσει σε πρόωρη γήραση και αστοχία των συσκευών. Σε περίπτωση ερωτήσεων που αφορούν την καταλληλότητα της εφαρμογής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή αυτής της λυχνίας. Για την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος προσθέστε ασφάλεια στο κύκλωμα. 1) Αντικατάσταση συμβατικού συμπαγών λαμπτήρα φθορισμού. 2) Θερμοκρασία περιβάλλοντος. 3) Θερμοκρασία αποθήκευσης. 4) Το ηλεκτρικό κύκλωμα/καλωδίωση των φωτιστικών σωμάτων έχει τριποτοποιηθεί και δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες DULUX. Χρησιμοποιείτε μόνο με εγκεκριμένο λαμπτήρα LED DULUX LED. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό αυτοκόλλητο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του συλλήνα LED στο φωτιστικό. 5) Η λυχνία πρέπει να χρησιμοποιείται υπό έρεδες συνθήκες ή σε φωτιστικό που παρέχει προστασία. 6) Λαμπτήρας κατάλληλος για λειτουργία σε 50 Hz ή 60 Hz. 7) Λαμπτήρας ακατάλληλος για λειτουργία έκτακτης ανάγκης. 8) Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση φωτεινότητας.

(NL) De lichtstroom zal veranderen afhankelijkheid van de gebruikte snoerspoel. Deze lamp is ontwikkeld voor algemene verlichtingsvoorzieningen (uitgesloten bijvoorbeeld omgevingen met explosiegevaar). Deze lamp is mogelijk niet geschikt voor gebruik in alle toepassingen waar een traditionele compacte fluorescentielamp gebruikt werd. Het temperatuurbereik van deze lamp is beperkter. Tc-punt en Tc temperatuur worden direct

4

op de lamp aangegeven. Als u een multi-lamp-armatuur wilt gebruiken, moet dan eerst de Tc temperatuur van alle geïnstalleerde lampen. Gebruik een flexibele temperatuursensor (bijvoorbeeld "Type K") en bevestig die op het Tc-punt. LED-lampen die boven de Tc worden gebruikt, kunnen sneller slijten, wat tot defecten in de apparaten kan leiden. In geval van twijfel omtrent de geschiktheid van de toepassing, dient de fabrikant van deze lamp te worden geraadpleegd. Voor toepassing op wisselstroom dient u een zekering in het circuit op te nemen. 1) Vervanging van conventionele compacte fluorescentielamp. 2) Omgevingstemperatuur. 3) Opslagtemperatuur. 4) Het elektrische circuit/de bedrading van de armaturen is aangepast en werkt niet langer met traditionele DULUX-LAMPEN. Alleen gebruiken met goedgekeurde LEDVANCE DULUX LED. Markeer de armatuur met een waarschuwingssticker die in de verpakking van ledbus zit. 5) Lamp voor gebruik in droge ruimten of in een armatuur dat bescherming tegen vocht biedt. 6) Lamp geschikt voor 50 Hz of 60 Hz gebruik. 7) Lamp niet geschikt voor gebruik in noodsituaties. 8) Kan niet worden gedimd.

(S) Ljusflödet kommer att variera beroende på vilket slags förkoppningsdon som används. Denna lampa är konstruerad för allmänlysföring (omgivningar med explosionsrisk är exempelvis uteslutna). Den här lampan är inte nödvändigtvis lämplig för användning inom alla användningsområden där ett traditionellt kompakt lysrör har använts. Den här lampans temperaturområde är mer begränsat. Tc-punkt och Tc temperatur är markerade direkt på lampan. Om det gäller en armaturapplikation med flera lampor måt Tc temperaturen för alla installerade lampor. Var vanligt använd en flexibel termosensor (t.ex. av "Typ K") och fast den på Tc-punkten. LED-lampor som används med en Tc temperatur över kan leda till att enheterna åldras förtidigt och skadas. Om osäkerhet i fråga om användningen råder bör lamptillverkaren konsulteras. För applikation med växelströmsnät – lägg till säkring i kretsen 1) Byte av konventionell kompaktlysröslampa. 2) Omgivningstemperatur. 3) Förvaringstemperatur. 4) Armaturens elektriska krets/ledning har modifierats och kan nu inte längre fungera som traditionella DULUX-lysrör. Använd endast med godkänd LEDVANCE DULUX LED. Märk armaturen med en varningsskicketten som ingår i LED-lysrösförpackningen. 5) Lampat att skal användas i torra miljöer eller i en armatur som erbjuder skydd. 6) Lampan kan drivas med 50Hz eller 60Hz. 7) Lampan lämpar sig inte för nöördrift. 8) Dimmning är inte tillåtet.

(FI) Valovirta muuttuu käytetystä liittäläitteestä riippuen. Lampu on suunniteltu yleishuoltoa silmälläpitääne (esimerkiksi räjähdyksvaralliseen ympäristöön lukuun ottamatta). Tämä lampu ei ehkä sovi kaikkiin soveltuksiin, joissa on aiemmin käytetty tavaramoista kompatkia liistepukkilampuja. Tämän lampun lämpötila-alue on rajattu. Tc-piste ja Tc lämpötila on merkity suoraan lampuun. Käytettäessä useamman lampun valaisimia on mitattava kaikkien asennettujen lampujen Tc lämpötilaa. 2) Valaisimen sähköpiiri/tykkitenttä on mutettu, eikä siinä voi enää käyttää perinteisiä DULUX-lampuja. Käytä vain hyväksytyn LEDVANCE DULUX LED-lampun kanssa. Merkitse valaisin LED-valoputkipakkauksessa olevalla varoitustaralla. 5) Lampua tulee käyttää kuivissa olosuhteissa tai suojaaa tarjoavassa valaisimessa. 6) Lamppu soveltuu käytettäväksi 50 Hz tai 60 Hz taajuuksilla (CCG). 7) Lampu ei sovellu turvavalaistuskäytöön. 8) Himmennys ei sallittua.



DULUX LED F EM



(N) Lysstrømmen vil endre seg avhengig av hvilken ballast som blir brukt. Denne pæren er designet for vanlig belysning (ekskludert for eksempel eksplisive atmosfærer). Denne pæren vil ev. ikke være egnet for bruk til alle formål der en tradisjonell kompakt fluorescerende pære er brukt. Temperaturområdet til denne pæren er mer begrenset. Tc-punkt og Tc-temperatur er påført rett på lampen. Ved bruk med flere lamper, måler du tc temperatur for alle installerte lamper. Vennligst bruk en fleksibel varmesensor (f.eks. "type K") og fest den til tc-punktet. LED-lamper som brukes over ti vil kunne føre til for tidlig aldring og svikt i enhetene. I tvisttilfeller om egnetheten av applikasjonen bør produsenten av denne lampen konsultere. Legg til sikring i kretsen for vekselstrømapplikasjon. 1) Utskifting av konvensjonelt kompakt lysrør. 2) Romtemperatur. 3) Lagringstemperatur. 4) Armaturens elektriske krets/kabling har blitt modifisert, og kan nå ikke lenger betjene tradisjonelle DULUX-lamper. Må kun brukes med godkjent LEDVANCE DULUX-LED. Merk armaturen med et advarseksikkstremmerke, som er inkludert i LED-rørets emballasje. 5) Pæren må brukes under torre forhold eller i en lampe som gir beskyttelse. 6) Pæren passer for 50 Hz eller 60 Hz drift. 7) Pæren passer ikke for intens noddrift. 8) Dimming ikke tillatt.

(OK) Lystrømmen vil ændre afhængigt af den anvendte ballast. Denne lampe er designet til generell belysning (f.eks. er eksplisive atmosfærer udelukket). Denne pære er måske ikke egnet til bruk i alle applikasjoner, hvor en tradisjonell kompaktlysstofrør har vært brukt. Temperaturintervall for denne lampen er mere begrenset. Tc-punkt og Tc-temperatur er angivet direkte på lampen. I tilfølde av multi-lampe-armatur-anvendelse måles tc temperatur for alle installerte lamper. Brug en bojelig termosensor (f.eks. "Type K") og fastgør den på tc-punktet. LED-lamper, der drives på over tc, kan føre til for tidlig aldning og svigt av enhedene. Hvis du er i tviv om applikasjonen er egnet, bør du kontakte lampens producent. Til vekselstrøm skal du tilføje sikring i kredsløbet. 1) Utskifting af konvensjonelt kompakt lysstofrør. 2) Omgivelsestemperatur. 3) Oppvaringstemperatur. 4) Armaturets elektriske kredsløb/ledningsforing er blevet ændret og kan nu ikke længere anvende traditionelle DULUX-lysilder. Må kun bruges med godkjent LEDVANCE DULUX LED-lysilder. Mørk armaturet med det advarseksikket, der er inkludert i LED-rørets emballasje. 5) Lyskilden skal bruges i torre omgivelser eller i et armatur, som beskytter den. 6) Lampen er utegnet til drift med 50 Hz eller 60 Hz. 7) Lampen er ikke egnet til høy noddrift. 8) Dæmpning er ikke tilladt.

(C) Světelný tok se bude měnit v závislosti od aplikované zátěže. Tato žárovka je navržena pro bežné osvětlení (kromě např. výbušných prostředí). Tato žárovka nemusí být vhodná pro všechny aplikace, které byly před tím provozovány s fluorescentní žárovkou. Teplotní rozsah pro tuto žárovku je více omezený. Bod Tc a teplota Tc jsou vyznačeny přímo na žárovce. V případě použití svítidla s více žárovkami měřte teplotu těto všechny nainstalovaných žárovek. Použijte obecně platné čidlo (např. „type K“) a upřeňte ho v místě Tc. LED žárovky zahřívající se na teplotu nad Tc mohou zapříčinit předčasně stárnutí a závadu žárovky. V případě pochybností o vhodnosti aplikace kontaktujte výrobce této žárovky. Pro sítovou aplikaci přejděte do obvodu pojistku 1) Výměna klasické kompaktní žárovky. 2) Okolní teplota. 3) Skladovací teplota. 4) Elektrický obvod / elektroinstalace svítidlo byl upraven a nyní již netze provozovat tradiční žárovky DULUX. Použijte pouze se schválenou LED žárovkou LEDVANCE DULUX. Svítidlo označte výstražnou nalepkou, která je součástí balení LED trubice. 5) Žárovku je možné používat pouze v suchých podmínkách nebo ve svítidle, které poskytuje dostatečnou ochranu. 6) Žárovka vhodná pro provoz při 50 Hz nebo 60 Hz. 7) Žárovka nevhodná pro nouzový provoz. 8) Bez funkce stmívání.

(RUS) Интенсивность светового потока будет изменяться в зависимости от используемой пускорегулирующей аппаратуры (ПРА). Данная лампа создавалась для целей общего освещения (за исключением случаев использования, например, во взрывоопасных зонах). Эта лампа может быть непригодной для применения в устройствах, где используется традиционная компактная люминесцентная лампа. Температурный диапазон этой лампы более

ограничен. Точка Tc и соответствующая температура Tc указаны на лампе. В случае использования светильника с несколькими лампами следует измерить температуру тc для всех установленных ламп. Используйте гибкий термодатчик (например, типа K) и закрепите его в точке выявления температуры тc. Использование светодиодных ламп при температуре, превышающей значение тc, может привести к преждевременному износу и выходу устройств из строя. При наличии сомнений в отношении пригодности для конкретного применения следует проконсультироваться с производителем этой лампы. Если используется сеть переменного тока, в контур необходимо включить предохранитель. 1) Замена обычной компактной люминесцентной лампы. 2) Температура окружающей среды. 3) Температура хранения. 4) Электрическая схема/проводка светильников была изменена и теперь больше не может использоваться с традиционными лампами DULUX. Используйте исключительно с одобренной лампой LEDVANCE DULUX LED. Пожалуйста, пометьте светильник предупреждающей наклейкой, включенной в упаковку лампы LED Tube. 5) Лампа должна использоваться в сухих условиях окружающей среды или в светильнике с защитой. 6) Лампа предназначена для работы при 50 Гц и 60 Гц. 7) Лампа не предназначена для аварийной эксплуатации. 8) Диммирование не разрешено.


(H) A fényáram változik a használt biztosíték függvényében. A lámpa általános világítási célokra készült (kivéve például a robbanásveszélyes környezeteket). Előfordulhat, hogy ez a lámpa nem alkalmazható mindenhol, ahol hagyományos fluoreszcens lámpát alkalmaznak. Az izázó hőmérséklet-tartománya szűkebb. A Tc pont és a Tc hőmérséklet közvetlenül a lámpán van megjelölve. Több fényforrással rendelkező lámpatestben való alkalmazás esetén mérete meg az összes felszerelt fényforrás tc hőmérsékletét. Kérjük, használjon flexibilis hőérzékelőt (pl. „K-típus”), és rögzítse a tc pontra. Ha a LED fényforrást a tc hőmérséklet felett üzemeltetik, az a készülék idő előtti elhasználódásához és meghibásodásához vezethet. Ha nem biztos, hogy az izázó megfelelően alkalmazható, keress fel a gyártót. Váltóáramú hálózati alkalmazáshoz telepíteni biztosítékot az áramkörbe. 1) A hagyományos kompakt fénycső cseréje. 2) Környezeti hőmérséklet. 3) Tárolási hőmérséklet. 4) A lámpatestek elektromos áramköre/vezetékei módosultak, és már nem alkalmásak a hagyományos DULUX fényforrások működtetésére. Csak jóváhagyott LEDVANCE DULUX LED-ekkel használható. Kérjük, jelölje meg a lámpatestet a LED-cső csomagolásán található figyelmeztető matricával. 5) A lámpa csak száraz környezetben vagy védelmet nyújtó lámpatestben használható. 6) A lámpa 50Hz és 60Hz hálózaton egyaránt használható. 7) A lámpa nem alkalmás észrevilágítási üzemre. 8) Dimmeltetés nem engedélyezett.

(PL) Strumień światła zmienia się w zależności od obciążenia. Lampa jest przeznaczona do obsługi ogólnej (z wyłączeniem, przykładem, obszarów zagrożonych wybuchem). Ta lampa może nie być odpowiednia dla wszelkich zastosowań, w których była używana tradycyjna kompaktowa żarówka fluorescencyjna. Zakres temperatury dla tej lampy jest bardziej ograniczony. Punkty temperatury Tc i Tc są oznaczone bezpośrednio na lampa. W przypadku zastosowania wielolampowych opraw oświetleniowych należy zmierzyć temperaturę tc wszystkich zainstalowanych lamp. W tym celu należy użyć elastycznego czujnika termicznego (np. typu K), mocując go w punkcie tc. Działanie lamp LED w warunkach temperatury przekraczającej tc może prowadzić do skrócenia okresu użytkowania i awarii urządzeń. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zastosowania należy skontaktować się z producentem niniejszej lampy. W przypadku stosowania w sieci prądu przeniesionego do obwodu należy dodać bezprzewodnik. 1) Wymiana konwencjonalnej kompaktowej lampy fluorescencyjnej. 2) Temperatura otoczenia. 3) Temperatura przechowywania. 4) Obwód elektryczny/okablowanie urządzeń zostało zmodyfikowane i nie można już w nich stosować tradycyjnych lamp DULUX. Używać tylko z zatwierdzonymi lampami LEDVANCE DULUX LED. Oprawę oświetleniową prosimy oznaczyć naklejką ostrzegawczą znajdującą się w opakowaniu lampy LED. 5) Lampę można użytkować w suchych warunkach lub w oprawie zapewniającej odpowiednią ochronę. 6) Lampa odpowiadająca do pracy z 50 Hz lub 60 Hz. 7) Lampa nie jest przeznaczona do pracy w warunkach podwyższzonego zagrożenia. 8) Brak możliwości przyciemnienia.

5



DULUX LED F EM



SK Svetelný tok sa bude meniť v závislosti od aplikovanej záťaže. Táto žiarivka je navrhnutá na bežné osvetlenie (okrem napr. výbušných prostredí). Táto žiarovka nemusí byť vhodná pre všetky svietidlá , v ktorých sa používala bežná kompaktná žiarivka. Teplotný rozsah pre túto lampa je obmedzenejší. Bod Tc a teplota Tc sú označené priamo na žiarovke. V prípade použitia vo viacžiarovkovom svietidle zmerajte teplotu Tc všetkých nainštalovaných žiaroviek. Použite flexibilný teplomer (napr. „typ K“) a upevnite ho na tci bod. LED žiarovky s vyššou prevádzkovou teplotou ako tci môžu spôsobiť predčasné staranie a poruchu zariadenia. Teplotný rozsah pre túto žiarovku je obmedzenejší. V prípade pochybností o vhodnosti aplikácie kontaktujte výrobcu tejto žiarovky. Pre použitie v sieti striedavého prúdu pridajte poistku do obvodu. 1) Výmena bežnej kompaktnej žiarovky. 2) Teplota okolia. 3) Skladovacia teplota. 4) Elektrický obvod/vedenie v svietidle bolo upravené a v súčasnosti už nemôže fungovať s tradičnými žiarvkami DULUX. Používajte len so schválenými žiarvkami LEDVANCE DULUX LED. Svietidlo označte výstražnou nálepkou, ktorá je súčasťou balenia LED trubice. 5) Žiarovku používajte len v suchom prostredí alebo v svietidle, ktoré poskytuje dostatočnú ochranu. 6) Žiarivka vhodná na prevádzku pri 50 Hz alebo 60 Hz. 7) Žiarivka nevhodná na nízkový prevádzku. 8) Bez funkcie stmievania.

SI Svetlobný tok se spreminja glede na uporabljeno dušilko (balast). Ta žarnica je oblikovana za splošno razsvetljavo (kar pa izključuje na primer eksplozivna ozračja). Ta lučka morda ni primerna za uporabo v vseh napravah, kjer se uporablja običajna kompaktna fluorescenčna lučka. Temperaturno območje te sijalke je bolj omejeno. Točka T_c in temperatura T_c sta označena neposredno na svetilki. V primeru uporabe svetilke z več žarnicami izmerite najvišjo temperaturo ohišja vseh vgrajenih svetilk. Uporabite prilagodljiv termosenzor (npr. „tip K“) in ga pritrdite na točko merjenja temperature ohišja. LED sijalki, ki delujejo nad temperaturo ohišja, lahko privedejo do prezgodnjega staranja in okvare naprav. V prvemu dvoma v primerost uporabe se je treba posvetovati z izdelovalcem sijalke. Za uporabo v omrežju izmeničnega toka dodajte varovalko v tokokrog. 1) Zamenjava običajne kompaktne fluorescenčne sijalke. 2) Temperatura okolice. 3) Temperatura skladisčenja. 4) Električni tokokrog/ozičenje naprave je bilo spremenjeno in ne more več delovati s sijalkami DULUX. Uporabljajte samo z odobreno svetilko LEDVANCE DULUX LED. Svetilko označite z opozorilno nalepkou, ki je priležena v embalaži cevi LED. 5) Svetilko/sijalko je treba uporabljati v suhih razmerah ali v svetlu, ki zagotavlja zaščito. 6) Svetilka primerna za delovanje pri frekvenci od 50 Hz ali 60 Hz. 7) Svetilka ni primerna za delovanje pri nujnih primerih. 8) Zatemnjevanje ni dovoljeno.

TR Işık akışı kullanılan durulucuya bağlı olarak değişir. Bu lamba genel aydınlatma sağılamak için tasarlanmıştır (örneğin patlayıcı ortamlar hariç). Bu lamba, geleneksel kompakt bir floresan lambasının kullanıldığı tüm uygulamalarda kullanıma uygun olmaya bilir. Bu lambanın sıcaklık aralığı daha kısıtlıdır. Tc noktası ve Tc sıcaklığı doğrudan lamba üzerinde işaretlenmiştir. Çok lambalı armatür uygulaması durumunda takılan tüm lambaların te sıcaklığını ölçün. Esnek bir termal sensör (örn. "K Tipi") kullanın ve te noktasına sabitleyin. Tc üzerinde çalıştırılan LED lambalar, cihazların erken eskimesine ve arızalanmasına neden olabilir. Uygun-

6

lamadan uygululuğu ile ilgili şüphe duyulması durumunda bu lambanın üreticisine danışılmalıdır. AC şebekesi uygulaması için lütfen devreye sigorta ekleyin. 1) Geleneksel kompakt floresan lambanın değiştirilmesi. 2) Ortam sıcaklığı. 3) Depolama sıcaklığı. 4) Armatürün elektrik devresi/kablolarası değiştirilmiştir ve artık geleneksel DULUX lambalarla çalışmaz. Yalnızca onaylı LEDVANCE DULUX LED ile kullanılın. Lütfen armatür LED tüp ambalajında bulunan uyarı etiketini işaretleyin. 5) Lamba yerlerde veya korumalı aydınlatmalarda kullanılmalıdır. 6) Lamba 50 Hz veya 60 Hz işletime uygundur. 7) Lamba acil durum işletimine uygun değildir. 8) Karartma yasaktır.

HR Svetlosni fluks će se promjeniti ovisno o korištenoj prigušnici. Izvor svjetlosti je dizajniran za opću rasvjetu (isključujući primjerice eksplozivne atmosfere). Ova žarulja možda neće biti prikladna za sve primjene za koje se upotrebljavala uobičajena kompaktna fluorescentska žarulja. Temperaturni opseg ove lampi je ograničeniji. Tc točka i Tc temperatura označene su izravno na svjetiljci. U slučaju primjene svjetiljke s više žarulja, izmjrite temperaturu tih svih instaliranih žarulja. Koristite fleksibilan termosenzor (npr. „vrste K“) i pričvrstite ga na točku Tc. LED žarulje koje rade na temperaturi iznad Tc temperature mogu dovesti do preuređenog staranja i kvara uređaja. U slučaju sumnje u pogledu prikladnosti primjene, potrebno je obratiti se proizvođaču ove lampe. Za primjenu kod izmjenične struje dodajte osigurač u strujni krug. 1) Zamjena konvencionalne kompaktne fluorescentske svjetiljke. 2) Temperatura okoline. 3) Temperatura skladištenja. 4) Električni krug/ozičenje naprave izmjenjeno je i više ne može raditi u skladu s izvornim specifikacijama za svjetiljke DULUX. Upotrebjavajte samo s odobrenom svjetiljkom LEDVANCE DULUX LED. Označite svjetiljku najlepnicom s upozorenjem koja se nalazi u ambalaži LED cijevi. 5) Žarulja se može koristiti u suhim uvjetima ili u svjetiljki koja pruža zaštitu. 6) Žarulja pogodna za rad na 50 Hz ili 60 Hz. 7) Žarulja nije pogodna za rad u protupaničnoj rasvjeti. 8) Regulacija nije dozvoljena.

RO Fluxul luminos variază în funcție de limitatorul de curent folosit. Aceasta lampa este proiectată pentru iluminat general (cu excepția, de exemplu, a medilor explozive). Această lampa poate să nu fie potrivită pentru utilizare în toate aplicațiile și care a fost utilizată o lămpă fluorescentă tradițională compactă. Intervalul de temperatură albecului este mai limitat. Punctul Tc și temperatura Tc sunt marcate direct pe lămpă. În cazul aplicării corpuriilor de iluminat cu mai multe lămpi măsurăți temperatura Tc și tutorii lămpilor instalate. Vă rugăm să utilizați un termosenzor flexibil (de ex. „Tip K“) și fixați-l pe punctul Tc. Lămpile cu LED care funcționează la o temperatură mai mare de Tc pot duce la îmbătrâinirea prematură și la defectarea dispozitivelor. În cazul în care nu sunteți siguri dacă aplicația este adecvată vă rugăm să contactați producătorul acestui bec. Pentru aplicația de rețea de curent alternativ, vă rugăm să adăugați siguranță la circuit. 1) Înlăturarea lămpii fluorescente compacte convenționale. 2) Temperatura mediului ambient. 3) Temperatura de depozitare. 4) Circuitul/cablajul electric al corpuriilor de iluminat a fost modificat și nu mai poate opera lămpi tradiționale DULUX. A se utiliza numai cu LED LEDVANCE DULUX aprobat. Vă rugăm să marcați corpul de iluminat cu un autocolant de avertizare inclus în ambalajul tubului LED. 5) Lampă pentru uz în mediu uscat sau într-un corp de iluminat care asigură protecție. 6) Lampa funcționează la 50 Hz sau la 60 Hz. 7) Lampa nu este potrivita pentru functionare de urgență. 8) Nu se poate regla intensitatea luminosă.



#35346

black

score dimension 148 x 210 mm



DULUX LED F EM



© Светлинният поток ще се промени в зависимост от използването на баласт. Тази лампа е предназначена за общо осветление (с изключение например на експлозивни атмосфери). Тази лампа може да не е подходяща за използване в приложения от всякакъв вид, където са използвани традиционни компактни люминесцентни лампи. Температурният обхват на тази лампа е по-ограничен. Точката T_c и температура T_c са маркирани директно върху лампата. При мултилампови осветителни уреди измерете температура T_c на всички инсталирани лампи. Моля, използвайте адаптивен термосензор (напр., „тип K“) и го фиксирайте върху точката. При нагряване на LED лампите над T_c те могат да дефектират преждевременно и да доведат до повреда на уредите. В случай на съмнение по отношение на уместността на приложението трябва да се консултирате с производителя на тази лампа. За приложение в променливотоковата мрежа добавете предпазител във веригата 1) Подмяна на конвенционална компактна люминесцентна лампа. 2) Температура на околната среда. 3) Температура на съхранение. 4) Извършена е промяна на електрическата верига/окабеляването на осветителните тела и вече не може да работят с традиционните лампи DULUX. Използвайте само с одобрени светодиоди LEDVANCE DULUX. Маркирайте осветителното тяло с предупредителен стикер, включен в опаковката на светодиодната лампа. 5) Лампа за употреба при суhi условия или в осветително тяло, което осигурява защита. 6) Лампа подходяща за работа на 50 Hz или 60 Hz. 7) Лампа неподходяща за аварийно осветление. 8) Не е позволено димиране.

© Valgusvoog muutub sõltuvalt kasutatavast koormusest. See lamp on loodud tavaliiseks valgustamiseks (kaasa arvatud nt plahvatusohlikus keskkonnas kasutamiseks). Käesolev lamp ei pruugi sobida kasutamiseks kõikides seadmetes, kus on kasutatud tavaliist kompaktset lumenoofoorlampi. Selle pirmi temperatuurivahemik on palju piiratum. T_c -punkt ja T_c temperatuur märgitud lambile. Mitme lambiga valgusti korral mõõtke kõigi paigaldatud lampide T_c temperatuuri. Kasutage paindulat termoandurit (nt "Type K") ja kinnitate see te punkti. LED-lambid, mida kasutatakse üle T_c temperatuuri, võivad põhjustada seadmete enneaegset vanane. Kahtluse korral rakenduseks sobivuse osas, tuleks konsulteerida selle pirmi tootjaga. Vahelduvvooluvõrgu jaoks lisage vooluuhelasse kaitsse. 1) Tavalise kompaktluuminofoorambi asendamine. 2) Keskkonna temperatuuri. 3) Ladedustamis temperatuuri. 4) Valgusti elektriskeemil/juhitnesteikku on muudetud ja selles ei saa enam kasutada traditsioonilisi DULUXi lampi. Kasutage ainult heaks kiidetud LEDVANCE DULUXi LED-lampi. Määristage valgusti LED-toru pakendis oleva hoiatuskleebisega. 5) Pirmi tuleks kasutada kuivades tingimustes või kaitset pakkuvas lambis. 6) Lamp sobib kasutamiseks sagedusega 50 Hz või 60 Hz. 7) Lamp ei sobi kasutamiseks kõrge prioriteediga hädaolukordades. 8) Härmardamine ei ole võimaldatud.

© Šviesos srautas pasikeis, priklausomai nuo naudojamos apkrovos. Ši lempa skirta jprastiniams apšvietimui (pvz., išskyrus sprogia aplinka). Ši lemputė galbūt netinkama naudoti ten, kur naudojama tradicinė kompaktinė fluorescencinė lemputė. Šios lemputės temperatūros diapazonas yra labiau apribotas. T_c taškas ir T_c temperatūra yra pažymėti tiesiai ant lempos. Naudodam šviestuvą su keliomis lemputėmis, išmatuokite visų įrengty lempucių korpusų temperatūrą. Naudokite lankstus termostorių (pvz., „K tipo“), pritvirtinę jį prie korpuso temperatūros matavimo taško. Šviesos diody lemputės, įkaistancios virš temperatūros, gali per anksči nusidėvėti ir sugadinti prietaisus. Jei

7

kyla abejoniu dėl tinkamumo, reikėtų pasikonsultuoti su šios lemputės gamintoju. Jei numatoma naudoti kintamosios srovės tinkle, į grandinę jidėkite saugiklį. 1) Jprastos kompaktinės fluorescencinės lempos keitimas. 2) Aplinkos temperatūra. 3) Laikymo temperatūra. 4) Jtaisu elektros grandinėje / laiduose padaryta pakeitimy ir dabar nebegalima naudoti tradicinių DULUX lempų. Naudokite tik su patvirtinta LEDVANCE DULUX LED. Pažymėkite šviestuvą išpėjamuoju lipduku, esančiu varzdinės LED lempos pakuočėje. 5) Lempa naudoti sausomis sąlygomis arba šviestuve su apsauga. 6) Lempa tinkama 50 Hz ar 60 Hz dažniams. 7) Lempa netinkama avariniam apšvietimui. 8) Reguliavimas (DIM) nelieidžiamas.

© Spožums mainīsies atkarībā no izmantotā balasta. Šī lampa ir izstrādāta vispāriņiem apgaismošanas pakalpojumiem (neiekļauj, piemēram, sprādzībīstamas atmosfēras). Šī lampa var nebūt piemērota izmantošanai visās iekārtās, kurās izmantotas parastās kompaktās fluorescējošās lampas. Šīs spuldzes temperatūras diapazoni ir ierobežotās. T_c punkts un T_c temperatūra ir atzīmēta tieši uz lampas. Vairāku lampu gaismekļa lietošanas gadījumā mēra visu uzstādīto lampu korpusa temperatūru. Lūdzu, izmantojet elastīgu termosensoru (piemēram, "K tipa") un nofiksējiet to uz korpusa temperatūras mērišanas punkta. LED lampas, kas darbojas virs korpusa temperatūras, var izraisīt priekšlaicīgu ierīču noliešanos un bojājumus. Šaubu gadījumos, saistībā ar ierīces atbilstību nepieciešams sazināties ar spuldzes ražotāju. Ako se primenjuje uz izvori naizmēnične struje, dodajte osiguraū a kolo. 1) Parasto kompaktu luminiscences spuldži nomaiņa. 2) Apkārtējās vides temperatūra. 3) Uzglabāšanas temperatūra. 4) Stiprinājumu elektriskā ķēde / elektroinstalācija ir pārveidota un tagad vairs nevar darboties ar tradicionālajām DULUX spuldžiem. Izmantojet tikai ar apstiprinātu LEDVANCE DULUX LED spuldzi. Lūdzu, markējiet apgaismes iekārtu ar brīdinājuma uzfirmi, kas iekļauta LED garenās spuldzes iepakojumā. 5) Spuldži jāizmanto sausos apstākļos vai gaismeklī, kas nodrošina aizsardzību. 6) Lampa piemērota 50 Hz vai 60 Hz darbībai. 7) Lampu nav piemērota nopietnu ārkārtas situāciju darbībai. 8) Nav atlauts aptumšot.

© Svetlosni fluki će se promeniti u zavisnosti od korišćene prigušnice. Ova lampa je dizajnirana za opšte usluge osvetljenja (isključujući, na primer, eksplozivne atmosfere). Ova sijalica možda nije pogodna za upotrebu u svim primenama kada se koristi uobičajena kompaktna fluorescentna sijalica. Temperaturni opseg ove lampe je ograničeniji. T_c u tački i T_c temperatura su naznačeni direktno na lamipti. U slučaju primene svetiljke sa više lampi izmerite T_c temperaturu svih ugradenih sijalica. Koristite fleksibilni termostozor (npr. „Tip K“) i pričvrstite ga na tu tačku. LED lampe koje rade iznad T_c mogu dovesti do prevremenog stareњa i prestanka rada uređaja. U slučaju sumnje u pogledu prikladnosti primene, potrebno je konsultovati proizvođača ove lampe. U slučaju sumnje u pogledu prikladnosti primene, potrebno je konsultovati proizvođača ove lampe. 1) Zamena klasične kompaktne fluorescentne lampe. 2) Temperatura okoline. 3) Temperatura skladištenja. 4) Električno kolo/vodovi svetiljke su modifikovani i više ne mogu da rade sa klasičnim lampama DULUX. Koristiti samo sa odobrenom LEDVANCE DULUX LED. Označite svetiljku nalepnicom upozorenja dobijenom u ambalaži LED cevi. 5) Sijalica može da se koristi u suvim uslovima ili u svetiljki koja pruža zaštitu. 6) Svetiljka pogodna za rad pri frekvenciji od 50 Hz ili 60 Hz. 7) Svetiljka nije prikladna za rad u hitnim slučajevima. 8) Zatamnjivanje nije dopušteno.



#35346

black

score dimension 148 x 210 mm



⑩ Світловий потік змінюватиметься в залежності від ПРА, що використовується. Ця лампа розроблена для освітлення загального призначення (за винятком випадків вибухонебезпечного середовища). Ця лампа може бути непридатною для застосування в пристроях, де використовується традиційна компактна люмінесцентна лампа. Діапазон температур тc позначається обмеженішим. Точка Tc і температура Tc позначаються як безпосередні на лампі. Якщо використовується світильник із декількома лампами, потрібно виміряти температуру тc для всіх установлених ламп. Використовуйте гнучкий термодатчик (наприклад, типу K) і закріпіть його в точці виявлення температури тc. Використання світлодіодних ламп за температури, що перевищують значення тc, може привести до передчасного занюшування та виходу пристріїв із ладу. У випадку існування сумніву щодо відповідності пристрою, слід звернутися до виробника цієї лампи. У випадку існування сумніву щодо відповідності пристрою, слід звернутися до виробника цієї лампи. Для застосування в мережі змінного струму додайте в схему запобіжник. 1) Заміна звичайної компактної люмінесцентної лампи. 2) Температура навколошнього середовища. 3) Температура зберігання. 4) Електрична схема/електродроти світильника були модифіковані і тепер не можуть використовуватися з традиційними лампами DULUX. Використовуйте лише зі схваленою лампою LEDVANCE DULUX LED. Нанесіть на світильник попереджувальну наклейку, що входить у комплект LED tube. 5) Лампа призначена для використання в сухих умовах або в світильнику, обладнаному засобами захисту. 6) Лампа розрахована для експлуатації при 50 Гц або 60 Гц. 7) Лампа не розрахована для роботи за високоаварійних умов. 8) Дімірування не дозволяється.

⑪ Жарық ағыны қолданылған балластқа байланысты өзегері тұрады. Бұл шам жалпы жарық беру қызметі үшін арналған (мысалы: жарылу атмосферасынан басқа). Бұл шам дәстүрлі ықшам люминесцентті шам қолданылған барлық қолданыстарға жарамды болмау мүмкін. Бұл шамның температуралар диапазоны төмөнде рек. Тс нүктесі мен Tc температурасы тікелей шамда белгілентен. Көп шамда шамдалда қолданылса, барлық орнатылған шамдардың тс температурасы өлшешіз. Илігіш термосенсорды пайдаланыңыз (мысалы, «К түрін») және оны тс нүктесіне бекітіңіз. Жарықидиет шамдар Tc температурасынан жогары температурада жұмыс істесе, күрылғылар ерте тозуы жөні істен шығуы мүмкін. Қолдануға жарамдылық бойынша күмен тұндынған жағдайда бул шамның ендірушісімен жаңушесу керек. Айнымалы ток желісін қолдану үшін тізбекке сактандырыңыз қосыңыз. 1) Қадімгі ықшам флуоресцентті лампанды ауыстыры. 2) Қоршаган орта температурасы. 3) Сақтау температурасы. 4) Құралдардың электр тізбегі/сымдары езгертілді жөні енді дәстүрлі DULUX шамдарымен жұмыс істей алмайды. Тек мақұлданған LEDVANCE DULUX LED пайдаланыңыз. Жарықидиет түтік қаптамасына кіретін ескерту жапсырмасымен шамды белгіленіз. 5) Шам құргақ жағдайда немесе қорғанысы бар шамдал шінінде қолданылуы тиіс. 6) Шам 50 Гц немесе 60 Гц жұмысына қолайлы. 7) Шам төтөнші жеңдай жұмысына қолайлы емес. 8) Жарықты азайтуға рұқсат етілмейді.



Lamp to be used in dry conditions or in a luminaire that provides protection⁵⁾



Lamp suitable for 50Hz or 60Hz operation⁶⁾



Lamp not suitable for emergency operation⁷⁾



Dimming not allowed⁸⁾

CE UK CA ER IP20



C10449058
G11237456
24.06.25

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

⑫ LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom